

現場責任者
受付 /


件名	硬質塩化ビニ-ル配管施工時の遵守事項(作業者)
----	-------------------------

【使用材料の遵守】


- 1、塩ビ管及び継手は同じメ - カ - に揃えること
- 2、メーカーは発注責任者の承認を得ること
- 3、塩ビ管(HIVP)には白色接着剤を使用する
- 4、塩ビ管(VP)には青色接着剤(飲用は不可)を使用する  
(空調ドレン用塩ビ管(立管以降を除く)は全てTS継手を使用のこと)

【工法の遵守】

- 1、接着面の埃、汚れを取り乾燥させて接続する
- 2、接着剤缶には開封日を表示し、使用期限を1年とする
- 3、塩ビ管を直角に切断し、切断面をリ - マで面取りする
- 4、塩ビ管に継手受口長さを挿入マ - キングする

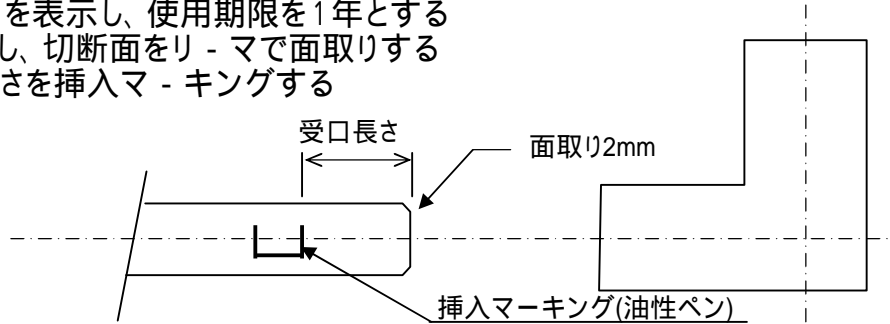

- 5、継手内面、管外面に接着剤を均一に塗布し、一気に挿入マーキングまで挿し込み、抜け出なくなるまで保持する

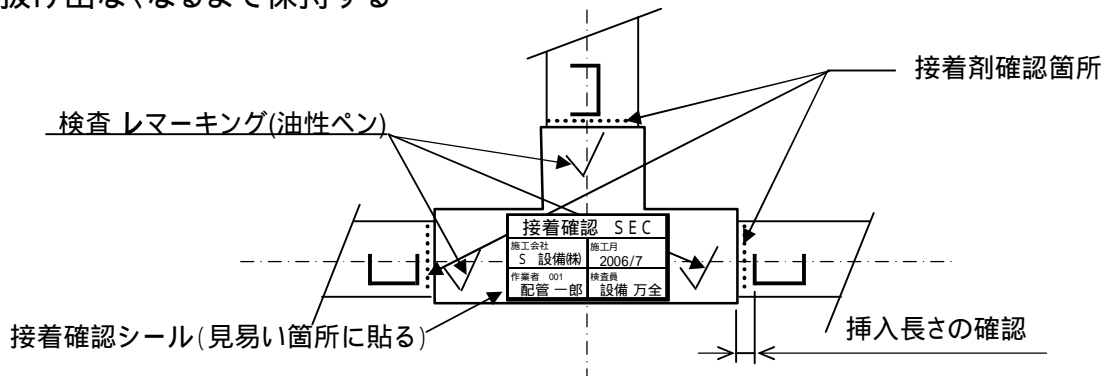

- 6、作業者は配管接続後、接着・挿入長さの確認をしてレマーキングを行い、接着確認シールを貼り作業者欄に記名する
- 7、検査員は接着剤と漏水なしを確認して記名する

【認定者作業の遵守】

- 1、接続作業及び検査員は指名者が行う実技講習受講済み認定者のこと

但し、特例は右記の通り

**塩ビ配管標準施工遵守誓約書**

私は上記の遵守事項を守りキッチリ施工をします

【作業者記入欄】

200 年 月 日 ( )

一次  
会社名

所属  
会社名

職長署名

作業者氏名

生年月日

認定番号

新規入場時にはその都度遵守事項の説明を受け、作業者全員が誓約書提出のこと  
職長及び作業者は遵守内容を確認の上、現場責任者に作業開始前に提出のこと